70
WA160-39,00
DA
D-2-D

- 388.00 -

71
T1-41,00
VK
D-2-D

- 386.44 -

72
WA140-30,00
DA
D-2-D
SF

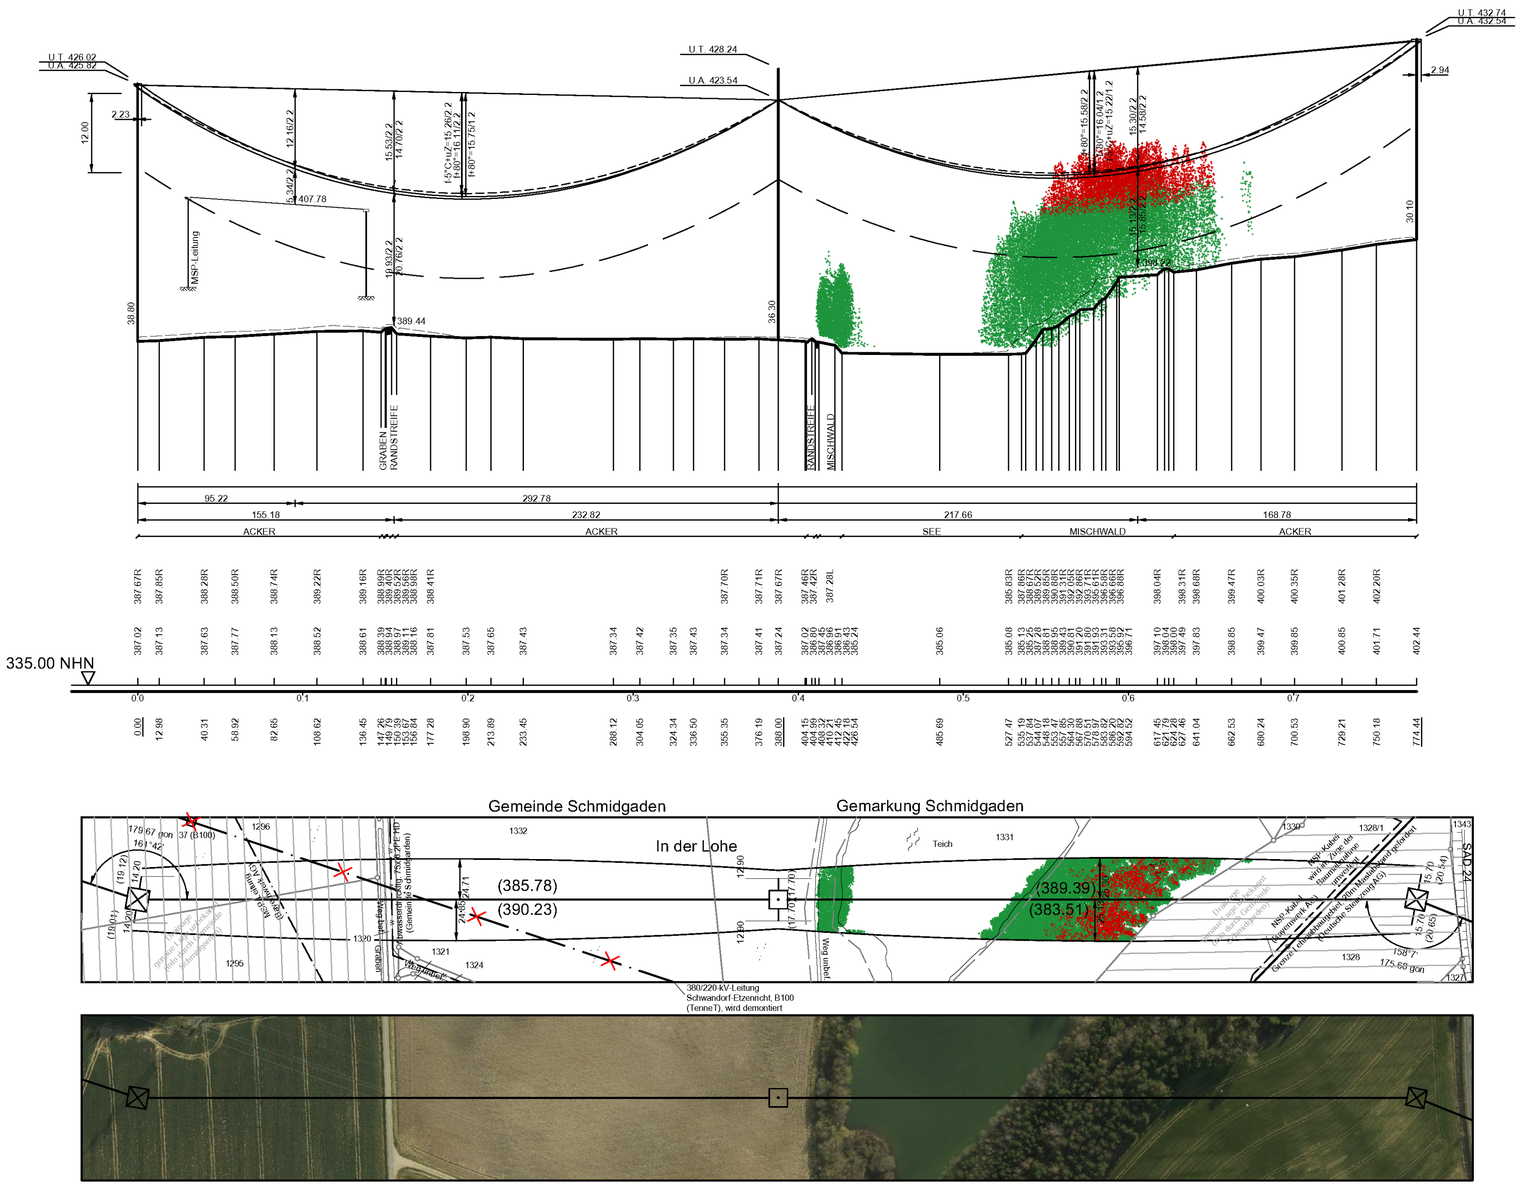

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m



WA160
D-2-D-2015.3
M.Nr. 70



T1
D-2-D-2015.3
M.Nr. 71



WA140
D-2-D-2015.3
M.Nr. 72

Unterlage 4.2

TenneT
Taking power further

380/110-kV-Leitung Etzenricht - Schwandorf

Ltg. Nr. B161

LÄNGENPROFIL DECKBLATT

Mast-Nr. 70 - Mast-Nr. 72

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/EN 50341/04.16 EIS 2 WIND 1 TEMP.: 80°C
Gestänge	:	D-2-D-2015.3
Beseilung		
Leiterseil	:	2 x 3 x 4 x 565-AL1/72-ST1A; σ_o = 46.0 N/mm²
	:	
Erdseil	:	-
Luftkabel	:	1 x 122-AL3/61-A20SA-13,4; dhgl. zum Leiterseil bei EDS
Ketten	:	DA = 7.00m; VK = 4,70m
Seitliche Überhöhung	:	15.5 m rechts ——— oder links — · — · — aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	04/2015

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 17.08.2018

i.V. Eckert ppa. Fendt

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma	Maßstab:	Einheit:
Omexom Hochspannung GmbH	Länge 1:2000	Meter
	Höhe 1:500	

	Datum	Name
Bearb.	13.12.2017	Küter
Gepr.	26.03.2018	Schindler
Zustand		-
Org.-Einheit		-

TenneT Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	1. Deckblatt	30.06.21	OHS

Blatt: 26 / 46

Quelle: Geobasisdaten © Bayrische Vermessungsverwaltung